

Město Nepomuk
Podatelna

84.1 S15



B000544307

Ev. č.: **15159/2019-NEP**

Listy/příl.: 1/0 Došlo: 23.7.2019 0:00

Číslo jednací: **VED/974/2019-SU**

Městský úřad Nepomuk

odbor výstavby a životního prostředí


Náměstí Augustina Němejce 63

335 01 Nepomuk

V Chlumech dne 19. 7. 2019

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Žádám o poskytnutí výsledků rozborů odpadních vod z čistírny odpadních vod v obci Chlumy za roky 2018 a 2019.

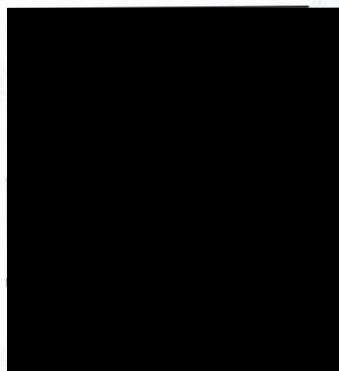

MĚSTO NEPOMUK

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

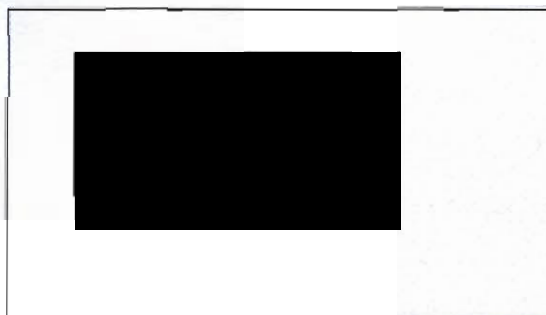

Váš dopis zn. ze dne

Naše zn. / č.j.

MÚ/VED/202/19/

VED/974/2019 - SvJ

Vyřizuje / tel. / e-mail

Bc. Jaroslav Samek

371 519 727

V Nepomuku dne

24.7.2019

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Vám prostřednictvím Města Nepomuk dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje kopii výsledků rozborů odpadních vod, které byly provedeny v rámci vyhodnocení zkušebního provozu stavby „Kanalizace a ČOV Chlumy“ zpracované v lednu 2018 společností KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., na niž byl následně vydán řádný Kolaudační souhlas ze dne 5.3.2018 pod č.j.: VŽP/715/2018-HoL. Další rozborů správní orgán nemá k dispozici.

S pozdravem

Ing. Jiří Švec

Starosta města Nepom

Příloha:

- str. 3 Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV obce Chlumy



Tabulka č. 1 Výsledky rozborů odpadních vod na ODTOKU z ČOV

Datum odběru	Č. protokolu	BSK ₅ (mg/l)	CHSK (Cr) (mg/l)	NL (mg/l)
25.01.2017	20170156	34	126	50
22.02.2017	20170356	29	106	34
28.03.2017	20170547	7	98	16
25.04.2017	20170742	16	103	38
30.05.2017	20171047	21	75	4
28.06.2017	20171289	16	92	40
25.07.2017	20171465	22	92	36
22.08.2017	20171698	7	56	28
26.09.2017	20171967	10	78	38
24.10.2017	20172153	9	106	38
21.11.2017	20172404	9	110	36
19.12.2017	20172694	9	39	36
	Průměr	15,8	90,1	32,8

Odpadní voda m ³ /rok	BSK ₅ (t/rok)	CHSK (Cr) (t/rok)	NL (t/rok)
2 547	0,04	0,23	0,08

Tabulka č. 2 Výsledky rozborů odpadních vod na PŘÍTOKU do ČOV

Datum odběru	Č. protokolu	BSK ₅ (mg/l)	CHSK (Cr) (mg/l)	NL (mg/l)
25.01.2017	20170155	460	642	760
22.02.2017	20170355	75	182	81
28.03.2017	20170546	48	221	110
25.04.2017	20170741	580	796	300
30.05.2017	20171046	780	1020	180
28.06.2017	20171288	810	927	320
25.07.2017	20171464	640	983	620
22.08.2017	20171697	860	1080	1600
26.09.2017	20171966	410	587	130
24.10.2017	20172152	320	587	240
21.11.2017	20172403	970	1350	930
19.12.2017	20172693	250	640	460
	Průměr	516,9	751,3	477,6

Odpadní voda m ³ /rok	BSK ₅ (t/rok)	CHSK (Cr) (t/rok)	NL (t/rok)
2 547	1,32	1,91	1,22

EO	60
----	----